

Suderinta
Ignalinos rajono savivaldybės
meras
Laimutis Ragaišis

Tvirtinu
UAB Ignalinos šilumos tinklų
generalinė direktorė
Irina Lukšienė

2024 m. _____d


2024m. _____d.

**IGNALINOS ŠILUMOS TINKLŲ 2024/2025M.
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
80/70° C**

Patalpų temperatūra 18°C

Lauko oro temperatūra, 0C	Termofikacinio vandens paros vidutinė temperatūra		
	Paduo dama, 0C	Leistina nuokry pa,	Grįžtam a, 0C
10	70	±3	38
9	70	±3	38
8	70	±3	38
7	70	±3	38
6	70	±3	38
5	70	±3	37,8
4	70	±3	37,6
3	70	±3	37,5
2	70	±3	37,3
1	70	±3	37,1
0	70	±3	37
-1	71	±3	37,5
-2	71	±3	38
-3	72	±3	38,5
-4	72	±3	39
-5	73	±3	39,5
-6	73	±3	41
-7	74	±3	41,8
-8	74	±3	42,7
-9	75	±3	43,6
-10	75	±3	44,5
-11	76	±3	45,4
-12	76	±3	46,3
-13	77	±3	47,3
-14	77	±3	48,2
-15	78	±3	49,3
-16	78	±3	50,2
-17	79	±3	50,9
-18	79	±3	51,3
-19	80	±3	51,8
-20	80	±3	52,3
-21	80	±3	52,7
-22	80	±3	52,9
-23	80	±3	53
-24	80	±3	53,4
-25	80	±3	54

IGNALINOS CENTRINĖ, DŪKŠTO MIESTO, VIDIŠKIŲ
KATILINIŲ (80-70) °C
tpatalpų=18°C, tlo.sk.=-25 °C

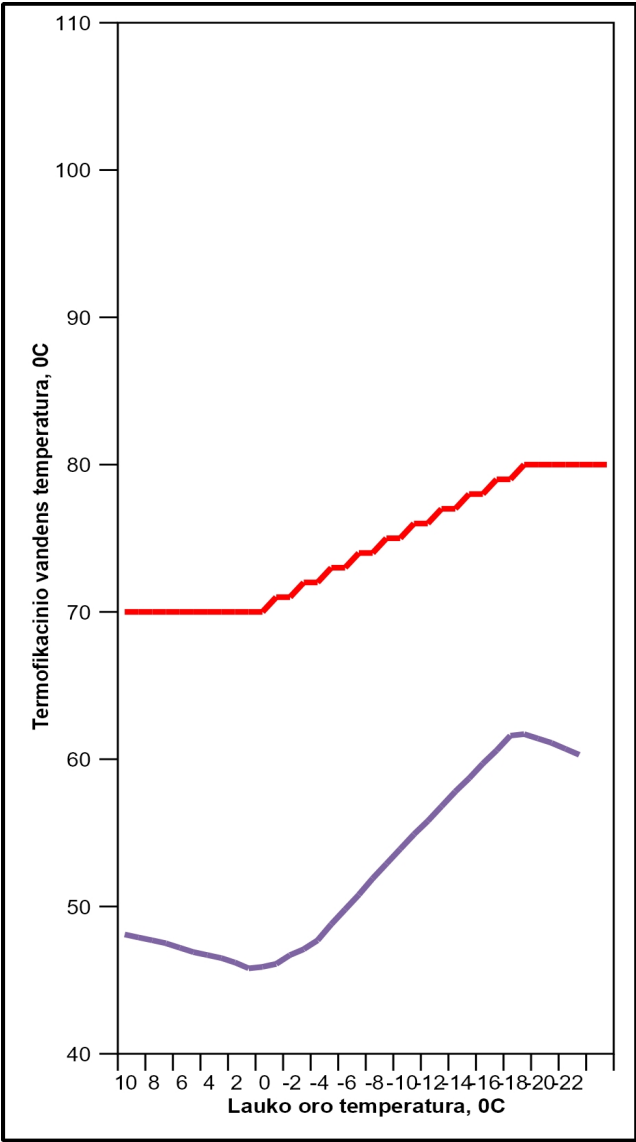

— - paduodamo ir grįžtamo termof. vandens t-ra
----- - leistina paduodamo termof.vandens t-ros nuokrypa

Temperatūrinis grafikas vasaros laikotarpiui karšto vandens ruošimui (70°-50° C)

Parengė: Inžinierius

Dovydas Šimkūnas